



Feuerwehren Schwaförden

■ Stützpunktfeuerwehr
● Feuerwehr mit Grundausstattung

Legende:
 SG Schwaförden
 Ortswehrbereich

0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 Kilometer
 Maßstab: 1:65000



Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen

Cantrup

30 aktive Mitglieder
 Tageseinsatzverfügbarkeit: 8
 (davon 3 mit Führerschein C/CE)
 Atemschutz (11 gemeldet, davon 8 mit Leistungsnachweis)

TSF (2003)
TS 8/8 (1985)
 4 Atemschutzgeräte
 Motorsäge
 Motortrennschleifer
 Lichtmast

Feuerwehrhaus
 (Einstellplätze: 2 / 55 m²;
 Schulungsraum: 1 / 37 m²;
 Sozialraum: 1 / 4 m²)

Neuenkirchen

58 aktive Mitglieder
 Tageseinsatzverfügbarkeit: 13
 (davon 6 mit Führerschein C/CE)
 Atemschutz (15 gemeldet, davon 11 mit Leistungsnachweis)

TSF (2002)
TLF 16/20 (1987)
TS 8/8 (1986)
 6 Atemschutzgeräte
 Schaumtank/-wasserwerfer
 Stromerzeuger
 Wasserstrahlpumpe
 Motorsäge
 Wärmebildkamera
 Lichtmast

Feuerwehrhaus
 (Einstellplätze: 2 / 100 m²;
 Schulungsraum: 1 / 60 m²;
 Sozialraum: 1 / 15 m²)

Sudwalde

68 aktive Mitglieder
 Tageseinsatzverfügbarkeit: 17
 (davon 3 mit Führerschein C/CE)
 Atemschutz (19 gemeldet, davon 14 mit Leistungsnachweis)

TSF (2007)
TLF 16/24 (2011)
TS 8/8 (1982)
 6 Atemschutzgeräte
 Wasserwerfer
 Stromerzeuger
 Tauchpumpe
 Motorsäge
 Einsatzmittel „Gefahrstoffunfall“
 Lichtmast / Beleuchtungsgerät

Feuerwehrhaus
 (Einstellplätze: 2 / 85 m²;
 Schulungsraum: 1 / 50 m²;
 Sozialraum: 1 / 20 m²)

Affinghausen

48 aktive Mitglieder
 Tageseinsatzverfügbarkeit: 9
 (davon 3 mit Führerschein C/CE)
 Atemschutz (10 gemeldet, davon 10 mit Leistungsnachweis)

TSF (2013)
TLF 16/25 (1973)
TS 8/8 (1985)
 4 Atemschutzgeräte
 Stromerzeuger
 Tauchpumpe
 Motorsäge
 Beleuchtungssatz


Feuerwehrhaus
 (Einstellplätze: 2 / 70 m²;
 Schulungsraum: 1 / 34 m²;
 Sozialraum: 1 / 20 m²)

Stocksdorf

24 aktive Mitglieder
 Tageseinsatzverfügbarkeit: 5
 (davon 2 mit Führerschein C/CE)
 Atemschutz (11 gemeldet, davon 8 mit Leistungsnachweis)

TSF (1984)
TS 10/10 (2008)
 4 Atemschutzgeräte
 Motorsäge

Feuerwehrhaus
 (Einstellplätze: 2 / 80 m²;
 Schulungsraum: 1 / 26 m²;
 Sozialraum: 1 / 6 m²)

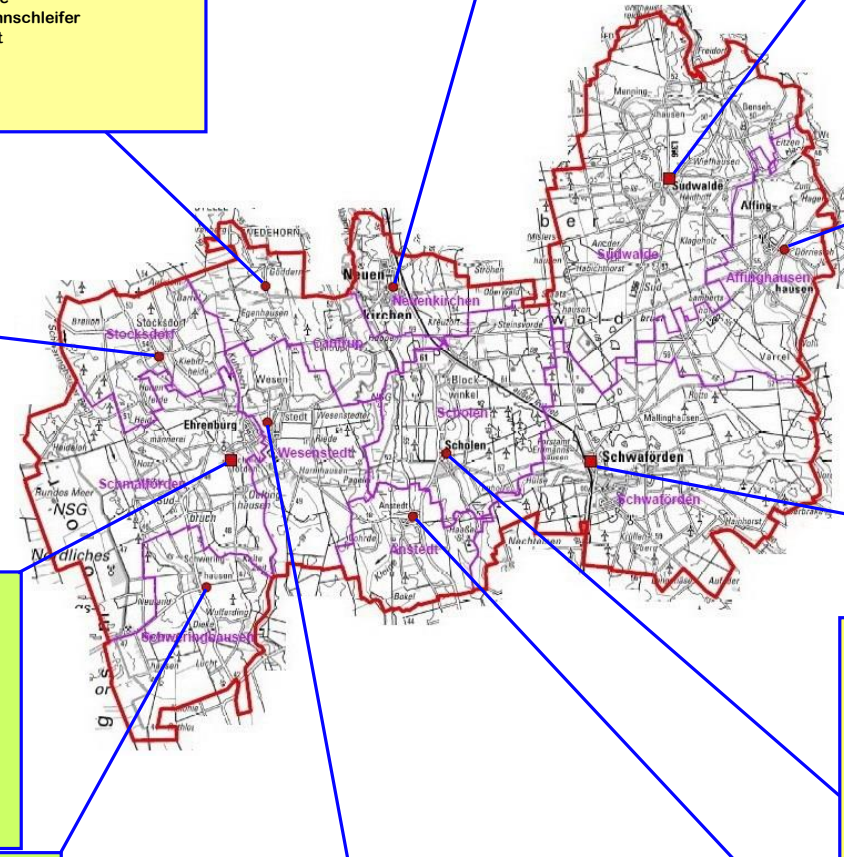

Schwaförden

58 aktive Mitglieder
 Tageseinsatzverfügbarkeit: 12
 (davon 7 mit Führerschein C/CE)
 Atemschutz (19 gemeldet, davon 17 mit Leistungsnachweis)

TLF 8 W (1978)
HLF 20/16 (2010)
TS 10/10 (2010)
 6 Atemschutzgeräte
 Schaum-/Wasserwerfer
 Stromerzeuger
 Rettungssatz / Greifzug
 Turbopumpe
 Motorsäge / Winkelschleifer
 Lichtmast / Beleuchtungsgerät
 Drucklüfter / Rauchverschuß
 Wärmebildkamera

Feuerwehrhaus
 (Einstellplätze: 3 / 132 m²;
 Schulungsraum: 1 / 70 m²;
 Sozialraum: 1 / 17 m²)

Standort der TEL-Süd

Schmalförden

42 aktive Mitglieder
 Tageseinsatzverfügbarkeit: 11
 (davon 5 mit Führerschein C/CE)
 Atemschutz (13 gemeldet, davon 8 mit Leistungsnachweis)

MLF (2015)
TLF 16/24 (2001)
TS 8/8 (1984)
 6 Atemschutzgeräte
 Wasserwerfer
 Stromerzeuger
 Rettungssatz
 Motorsäge
 Lichtmast / Beleuchtungsgerät
 Drucklüfter

Feuerwehrhaus
 (Einstellplätze: 2 / 72 m²;
 Schulungsraum: 1 / 60 m²;
 Sozialraum: 1 / 24 m²)

Scholen

53 aktive Mitglieder
 Tageseinsatzverfügbarkeit: 10
 (davon 3 mit Führerschein C/CE)
 Atemschutz (11 gemeldet, davon 11 mit Leistungsnachweis)

TSF (2008)
TLF 16/25 (1978)
TS 8/8 (1997)
 6 Atemschutzgeräte
 Tauchpumpe
 Motorsäge
 Beleuchtungsgerät

Feuerwehrhaus
 (Einstellplätze: 2 / 81 m²;
 Schulungsraum: 1 / 31 m²;
 Sozialraum: 1 / 8 m²)

Schweringhausen

23 aktive Mitglieder
 Tageseinsatzverfügbarkeit: 7
 (davon 5 mit Führerschein C/CE)
 Atemschutz (8 gemeldet, davon 6 mit Leistungsnachweis)

TSF (1984)
TS 8/8 (1982)
 4 Atemschutzgeräte
 Schaumrohr
 Motorsäge

Feuerwehrhaus
 (Einstellplätze: 1 / 40 m²;
 Schulungsraum: 1 / 60 m²;
 Sozialraum: 1 / 10 m²)

Wesenstedt

32 aktive Mitglieder
 Tageseinsatzverfügbarkeit: 10
 (davon 2 mit Führerschein C/CE)
 Atemschutz (10 gemeldet, davon 9 mit Leistungsnachweis)

TSF (2008)
TS 8/8 (1982)
 4 Atemschutzgeräte
 Stromerzeuger (auf Anhänger)
 Motorsäge

Feuerwehrhaus
 (Einstellplätze: 2 / 60 m²;
 Schulungsraum: 1 / 45 m²;
 Sozialraum: 1 / 40 m²)

Anstedt

31 aktive Mitglieder
 Tageseinsatzverfügbarkeit: 6
 (davon 2 mit Führerschein C/CE)
 Atemschutz (10 gemeldet, davon 8 mit Leistungsnachweis)

TSF (1991)
TS 10/10 (2008)
 4 Atemschutzgeräte
 Motorsäge

Feuerwehrhaus
 (Einstellplätze: 1 / 60 m²;
 Schulungsraum: 1 / 30 m²;
 Sozialraum: 1 / 20 m²)